


# 第1実証実験棟 2014年4月分発電量

2014年4月1日～4月30日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

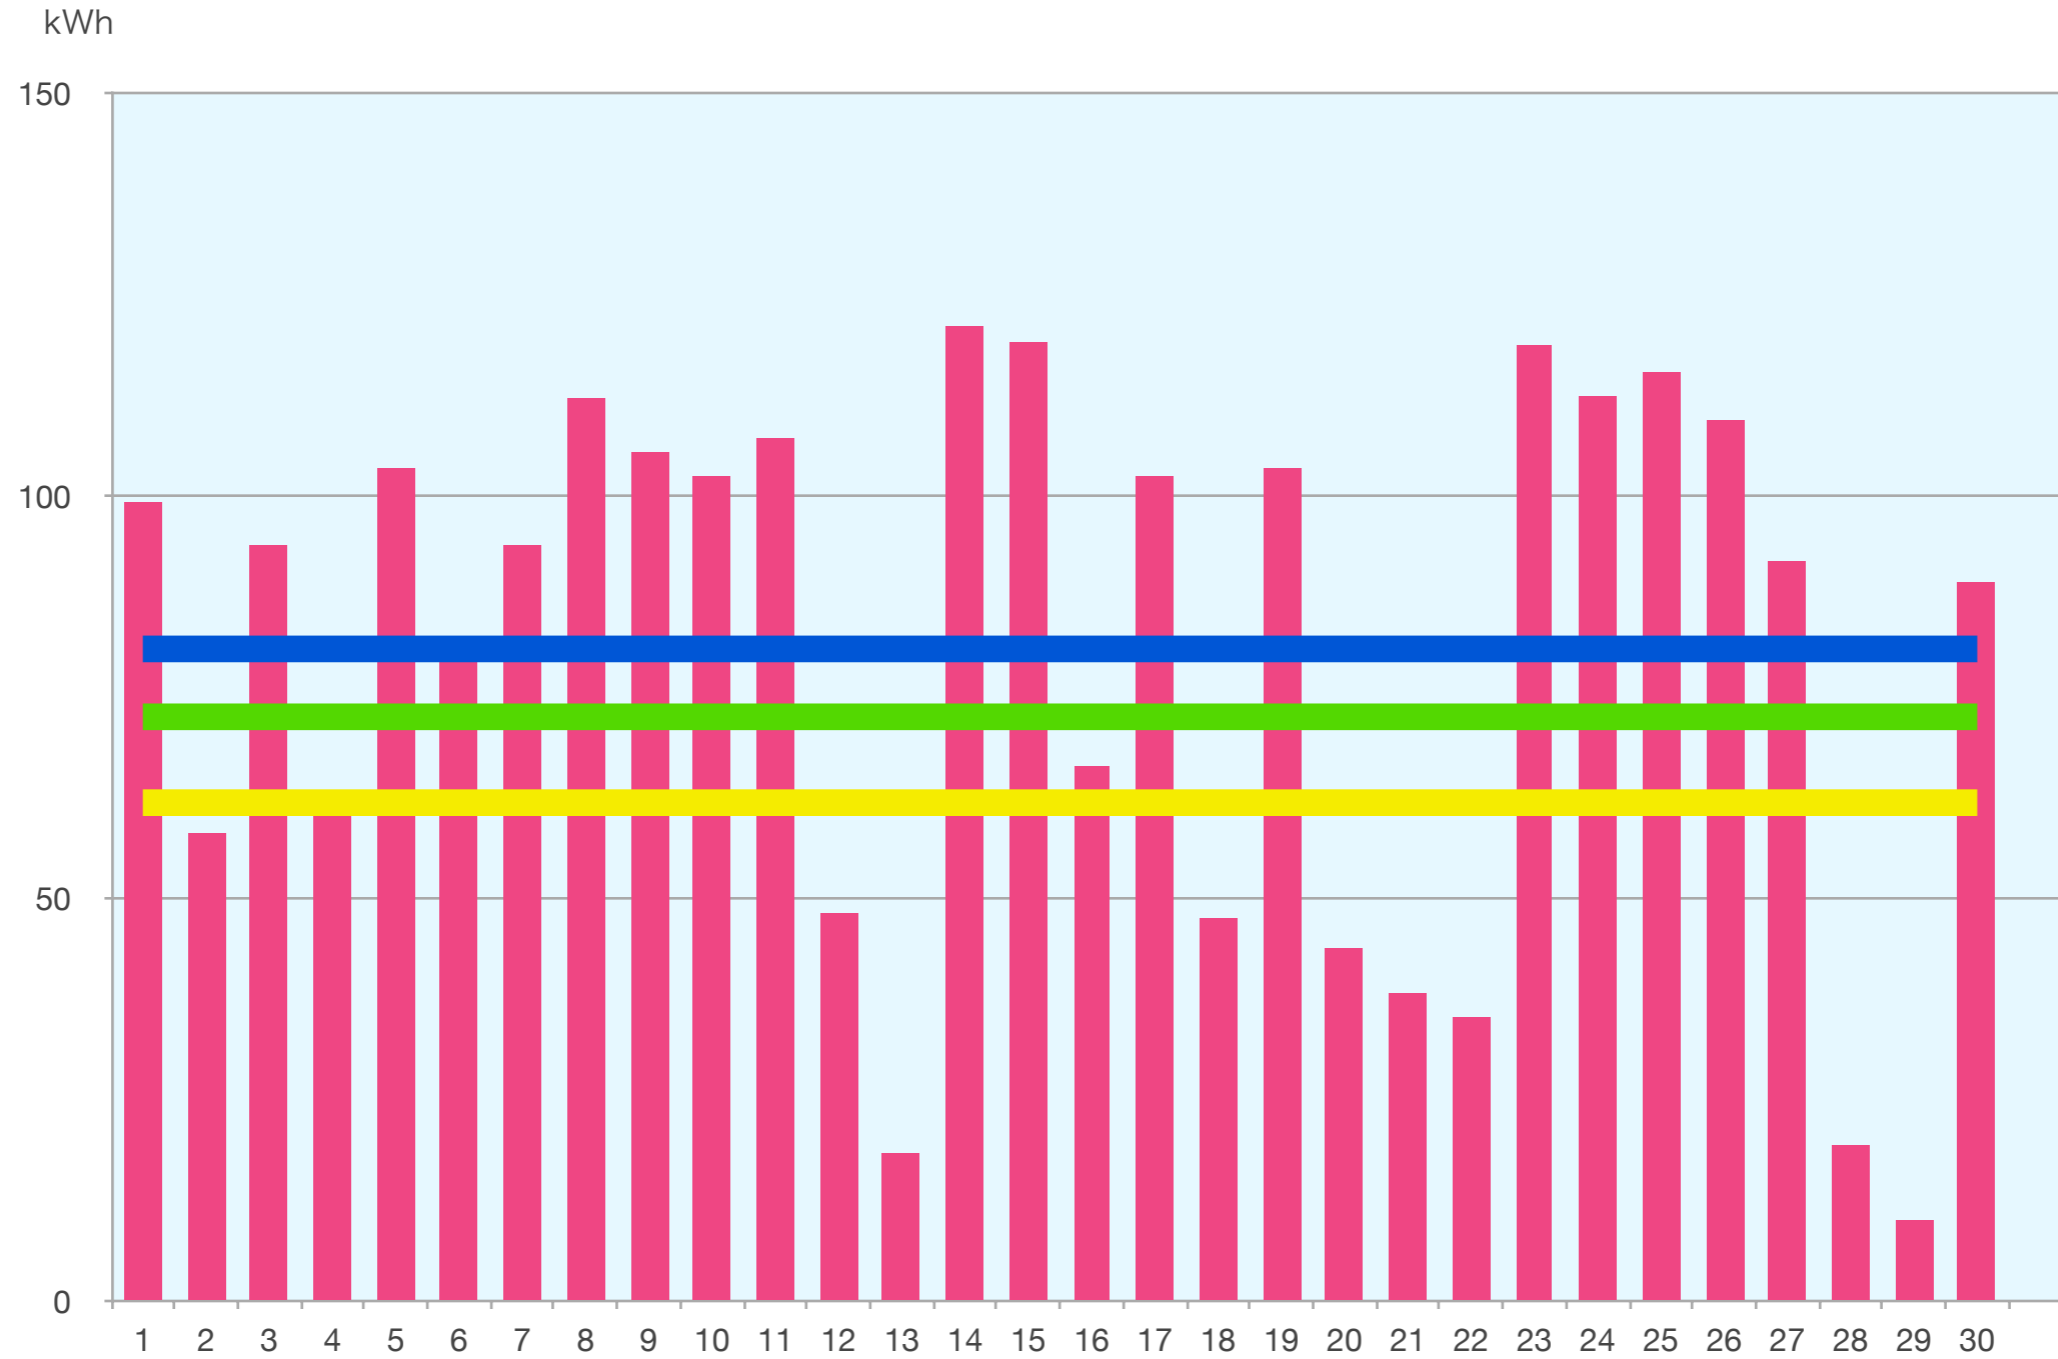


■ 発電量 (kWh)    — 4月実績平均値    — メーカー予想値    — パルハウス研究予想値

# 実証実験棟 2014年4月発電量累計 実績値

2014年4月1日～4月30日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

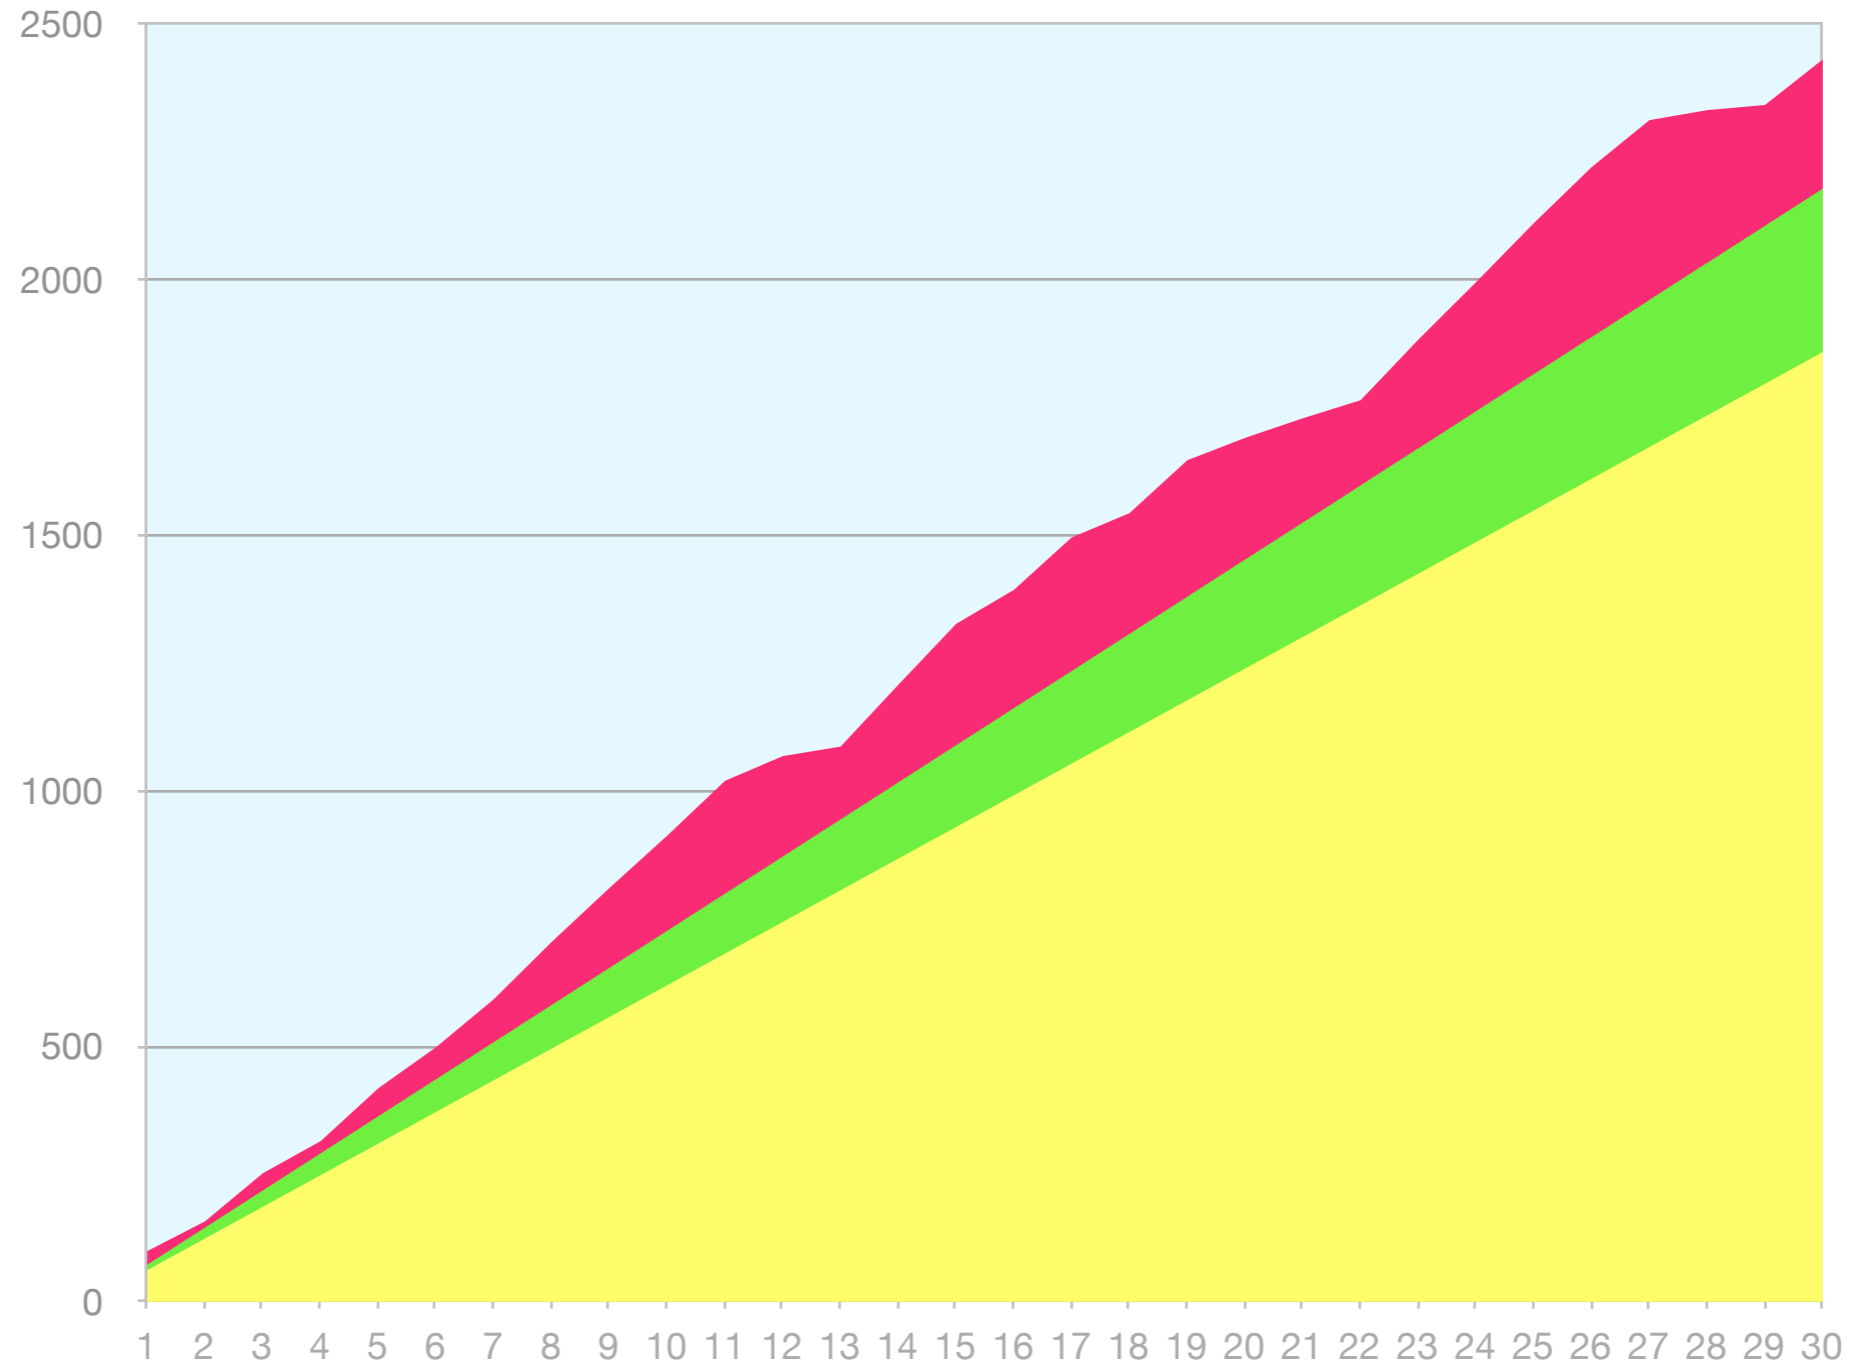

パルハウス研究予想値    メーカー予想値    発電量 (kWh)

## 第1 実証実験棟 2014年4月分発電量

2014年4月1日～4月30日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
4月実績値 ■	2431.6	-	84,036
メーカー予想値 ■	2178.6	11.61%	75,292
パルハウス研究予想値 ■	1858.8	30.82%	64,240

売電金額について

売買金額は34.56円/kWh (2014年度売買単価) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。