


第1 実証実験棟 2014年10月分発電量



2014年10月1日～10月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

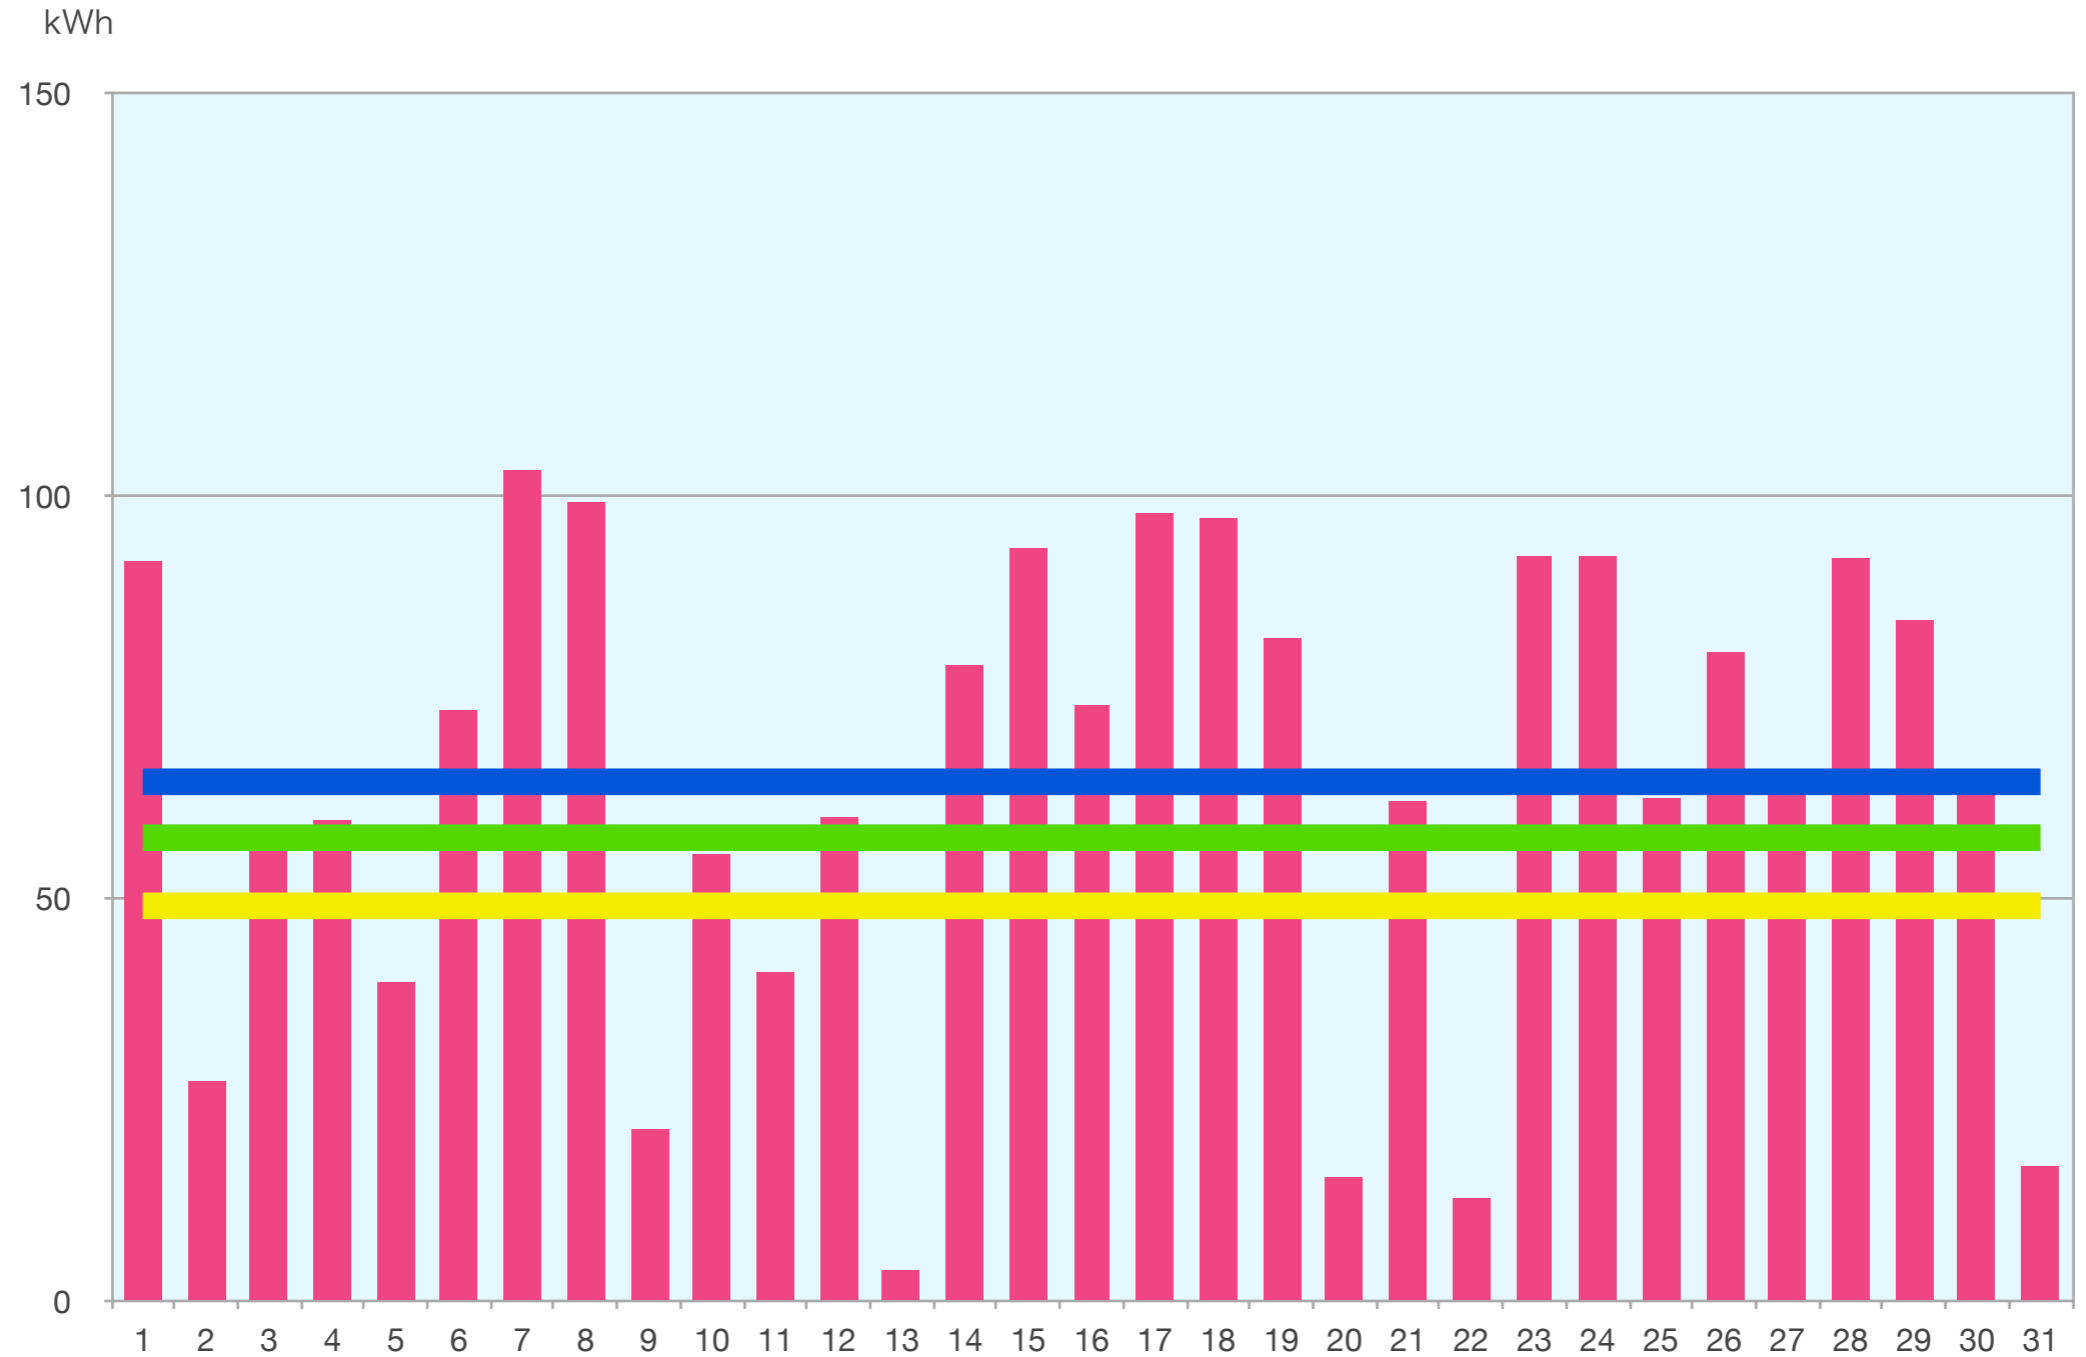


■ 発電量 (kWh) — 10月実績平均値 — メーカー予想値 — パルハウス研究予想値

実証実験棟 2014年10月発電量累計 実績値

2014年10月1日～10月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

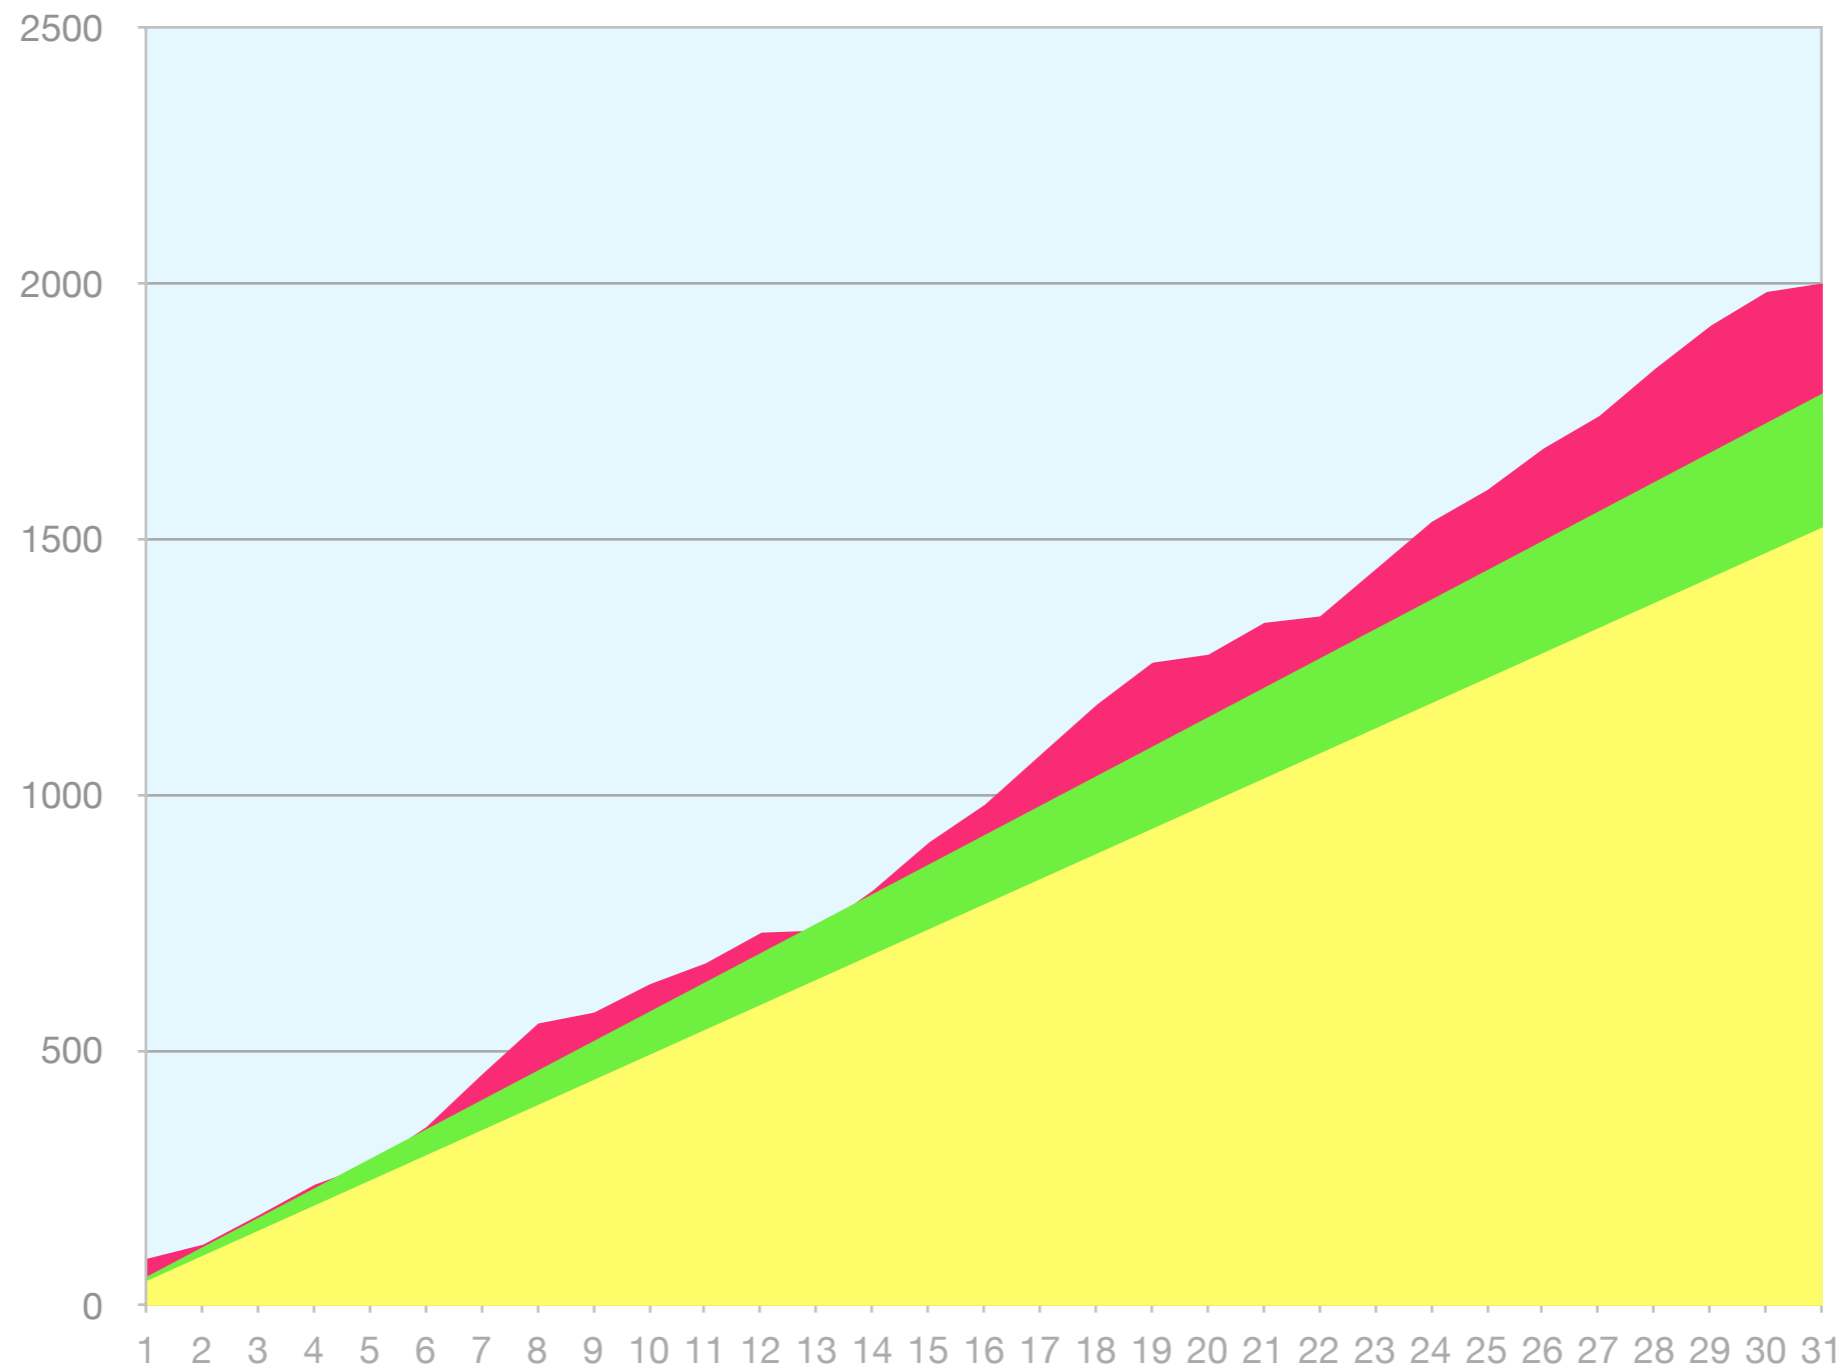

パルハウス研究予想値 メーカー予想値 発電量 (kWh)

第1 実証実験棟 2014年10月分発電量

2014年10月1日～10月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
10月実績値 ■	2001.0	-	69,155
メーカー予想値 ■	1785.91	12.04%	61,721
パルハウス研究予想値 ■	1523.65	31.33%	52,657

売電金額について

売買金額は34.56円/kWh (2014年度売買単価) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。