


第1 実証実験棟 2015年3月分発電量



2015年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

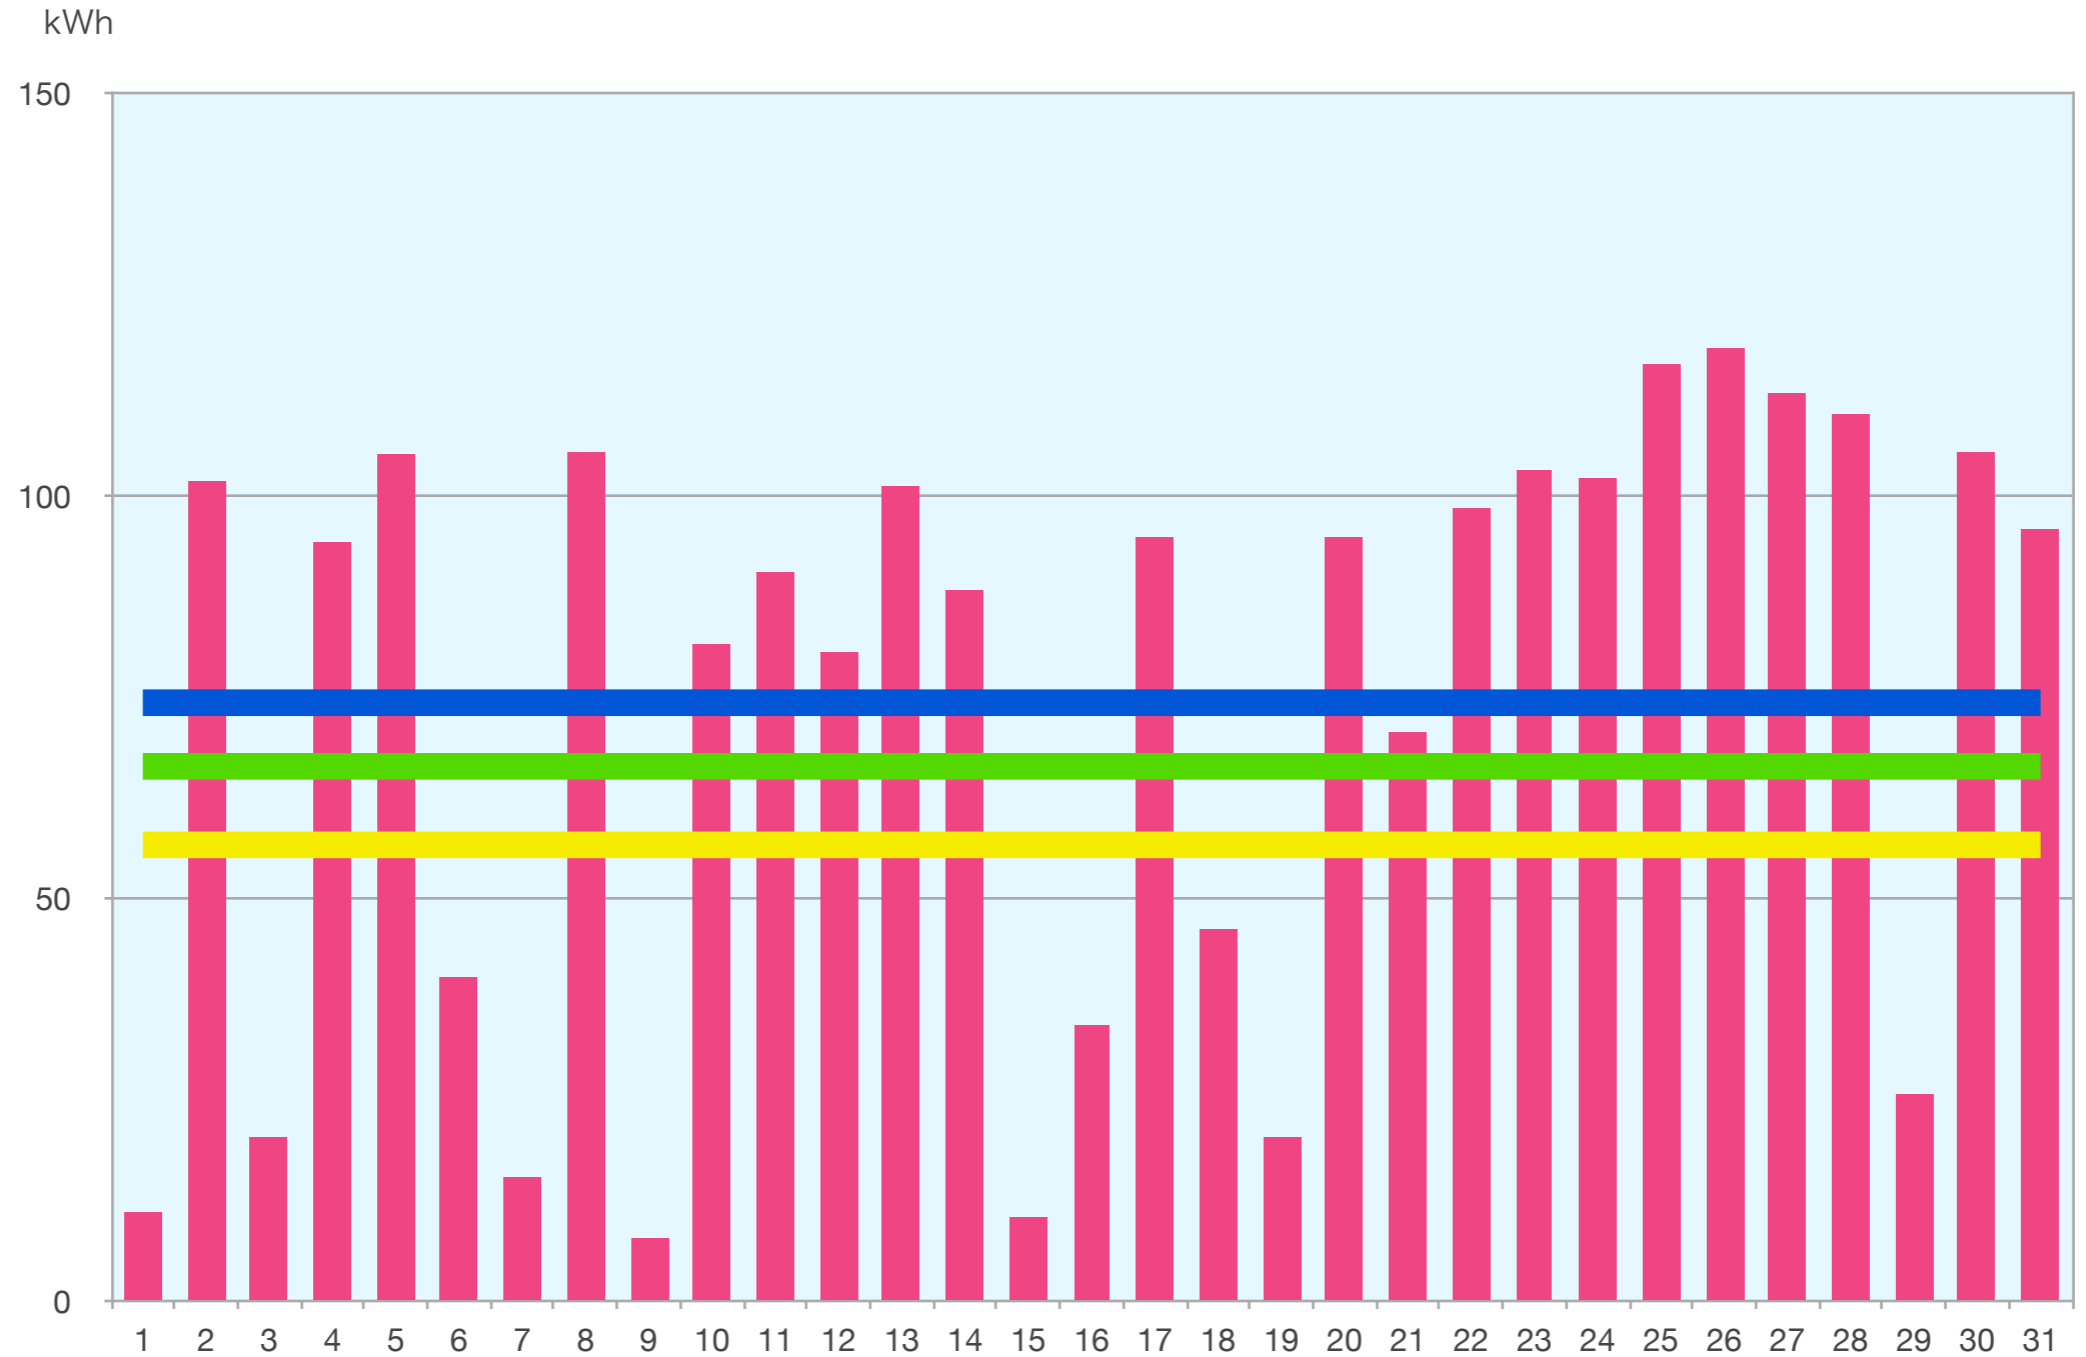


■ 発電量 (kWh) — 3月実績平均値 — メーカー予想値 — パルハウス研究予想値

実証実験棟 2015年3月発電量累計 実績値



2015年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

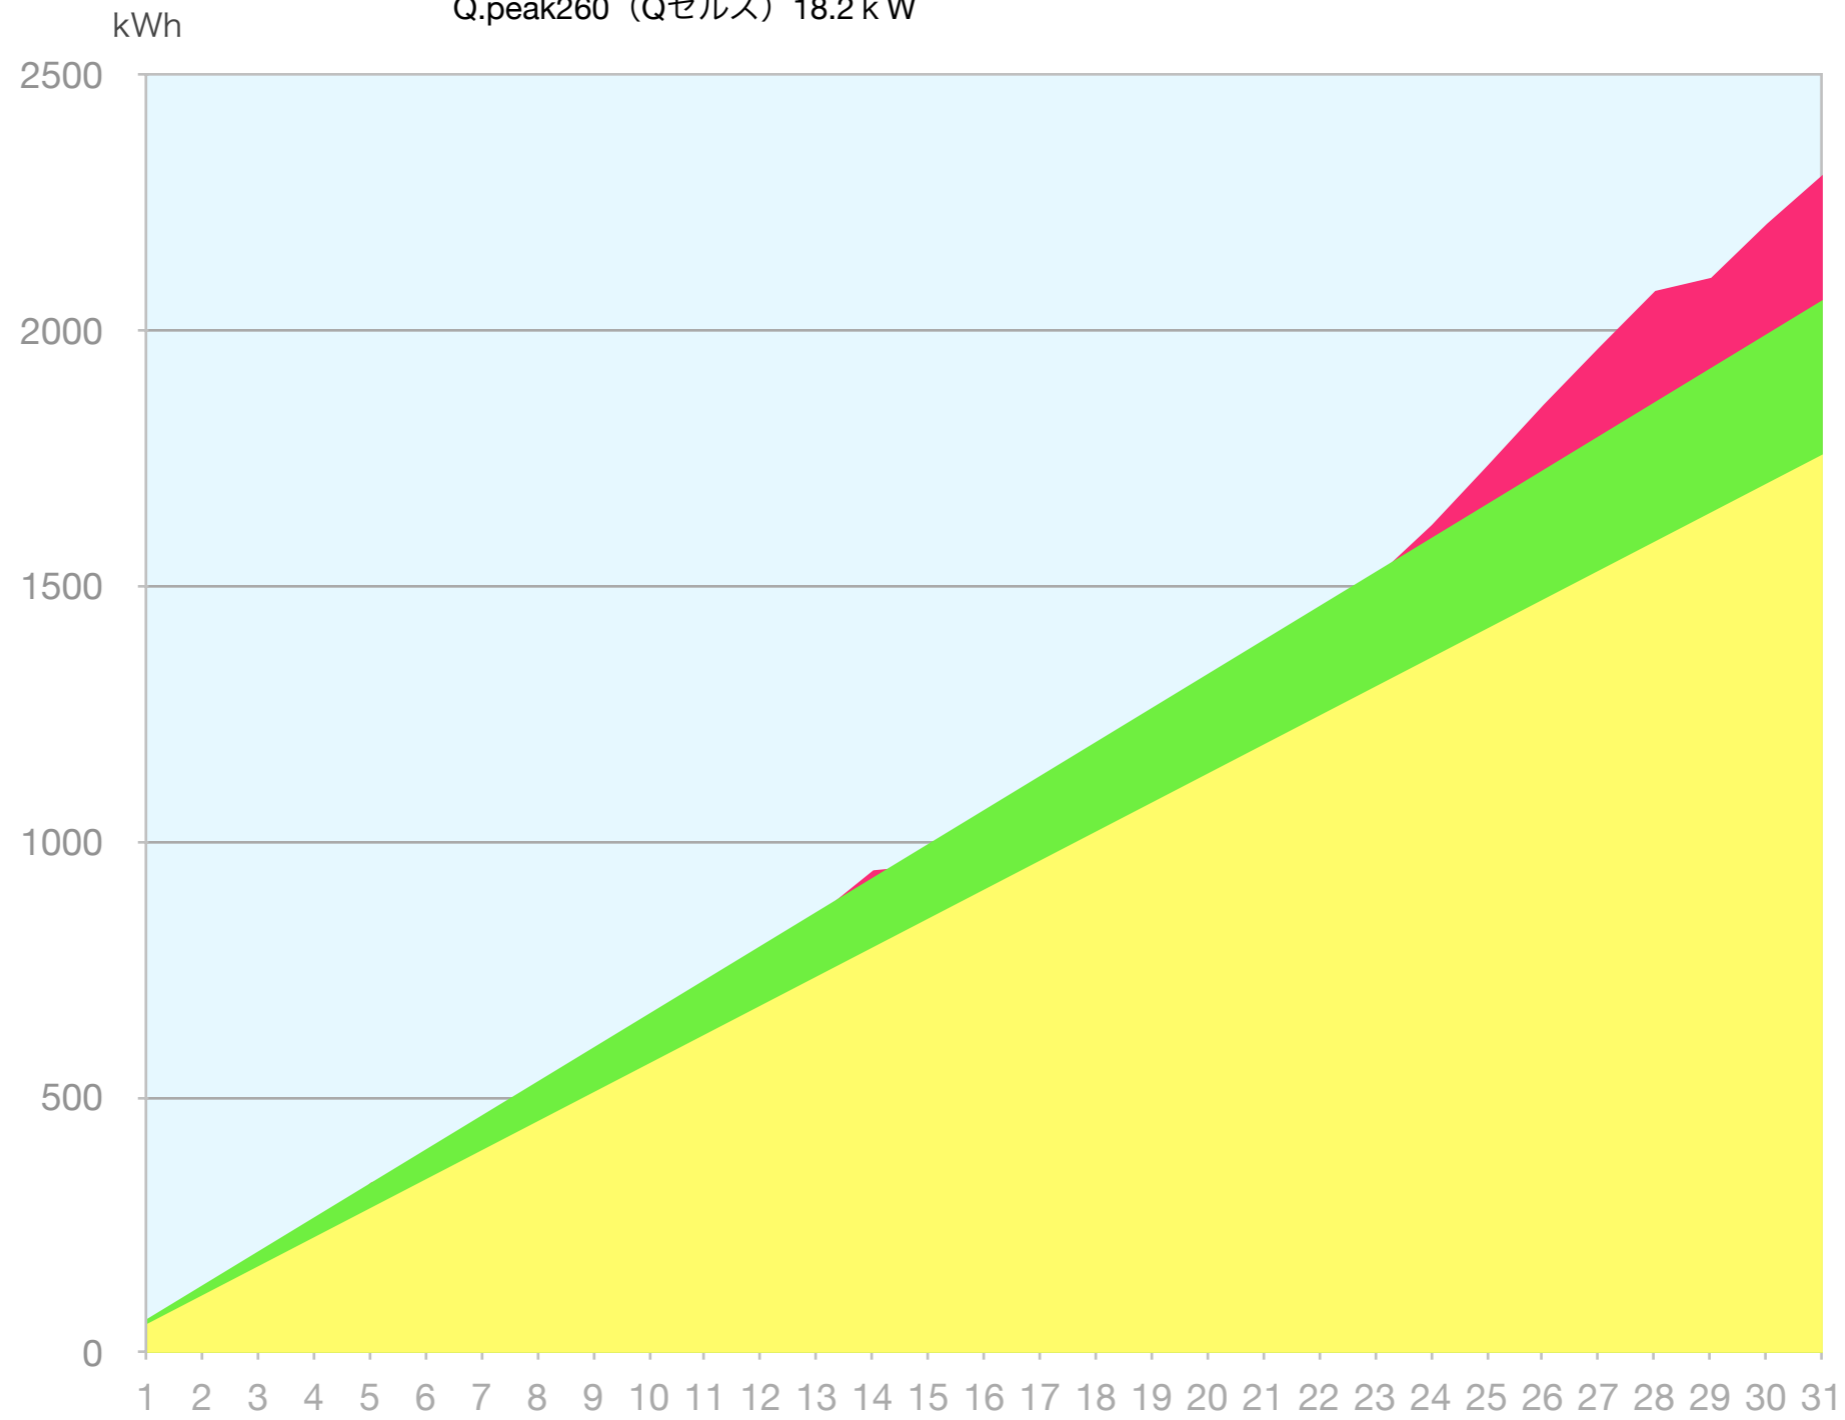

■ パルハウス研究予想値 ■ メーカー予想値 ■ 発電量 (kWh)

第1 実証実験棟 2015年3月分発電量

2015年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
3月実績値 ■	2305.6	-	79,682
メーカー予想値 ■	2060.57	11.89%	71,213
パルハウス研究予想値 ■	1758.32	31.13%	60,768

売電金額について

売買金額は34.56円/kWh (2014年度売買単価) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。