


第1 実証実験棟 2015年9月分発電量



2015年9月1日～9月30日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

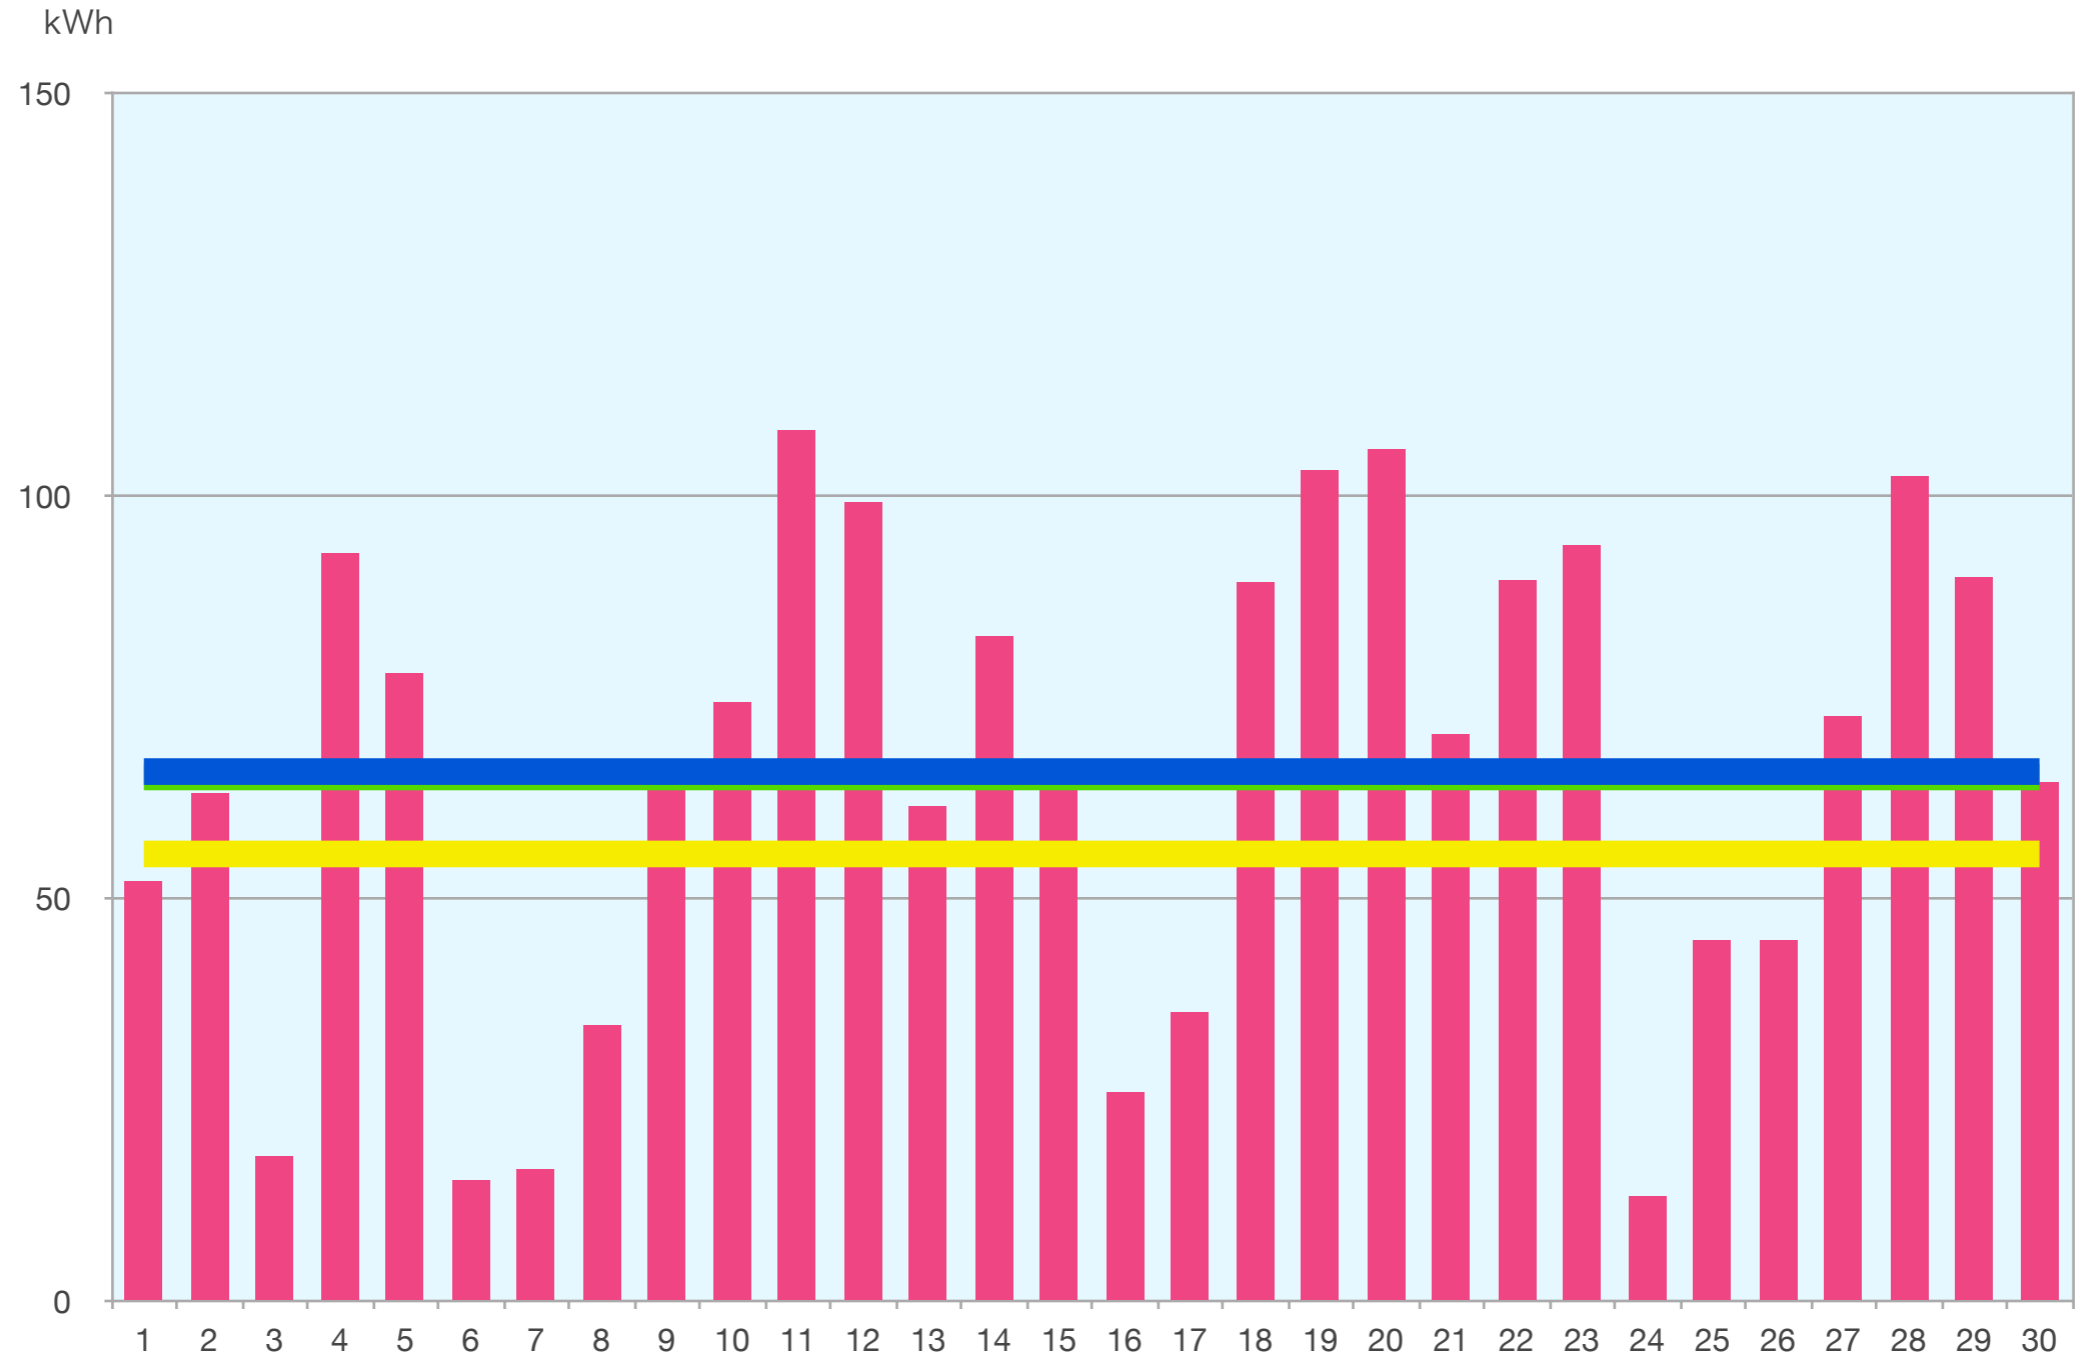


■ 発電量 (kWh) — 9月実績平均値 — メーカー予想値 — パルハウス研究予想値

実証実験棟 2015年9月発電量累計 実績値



2015年9月1日～9月30日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

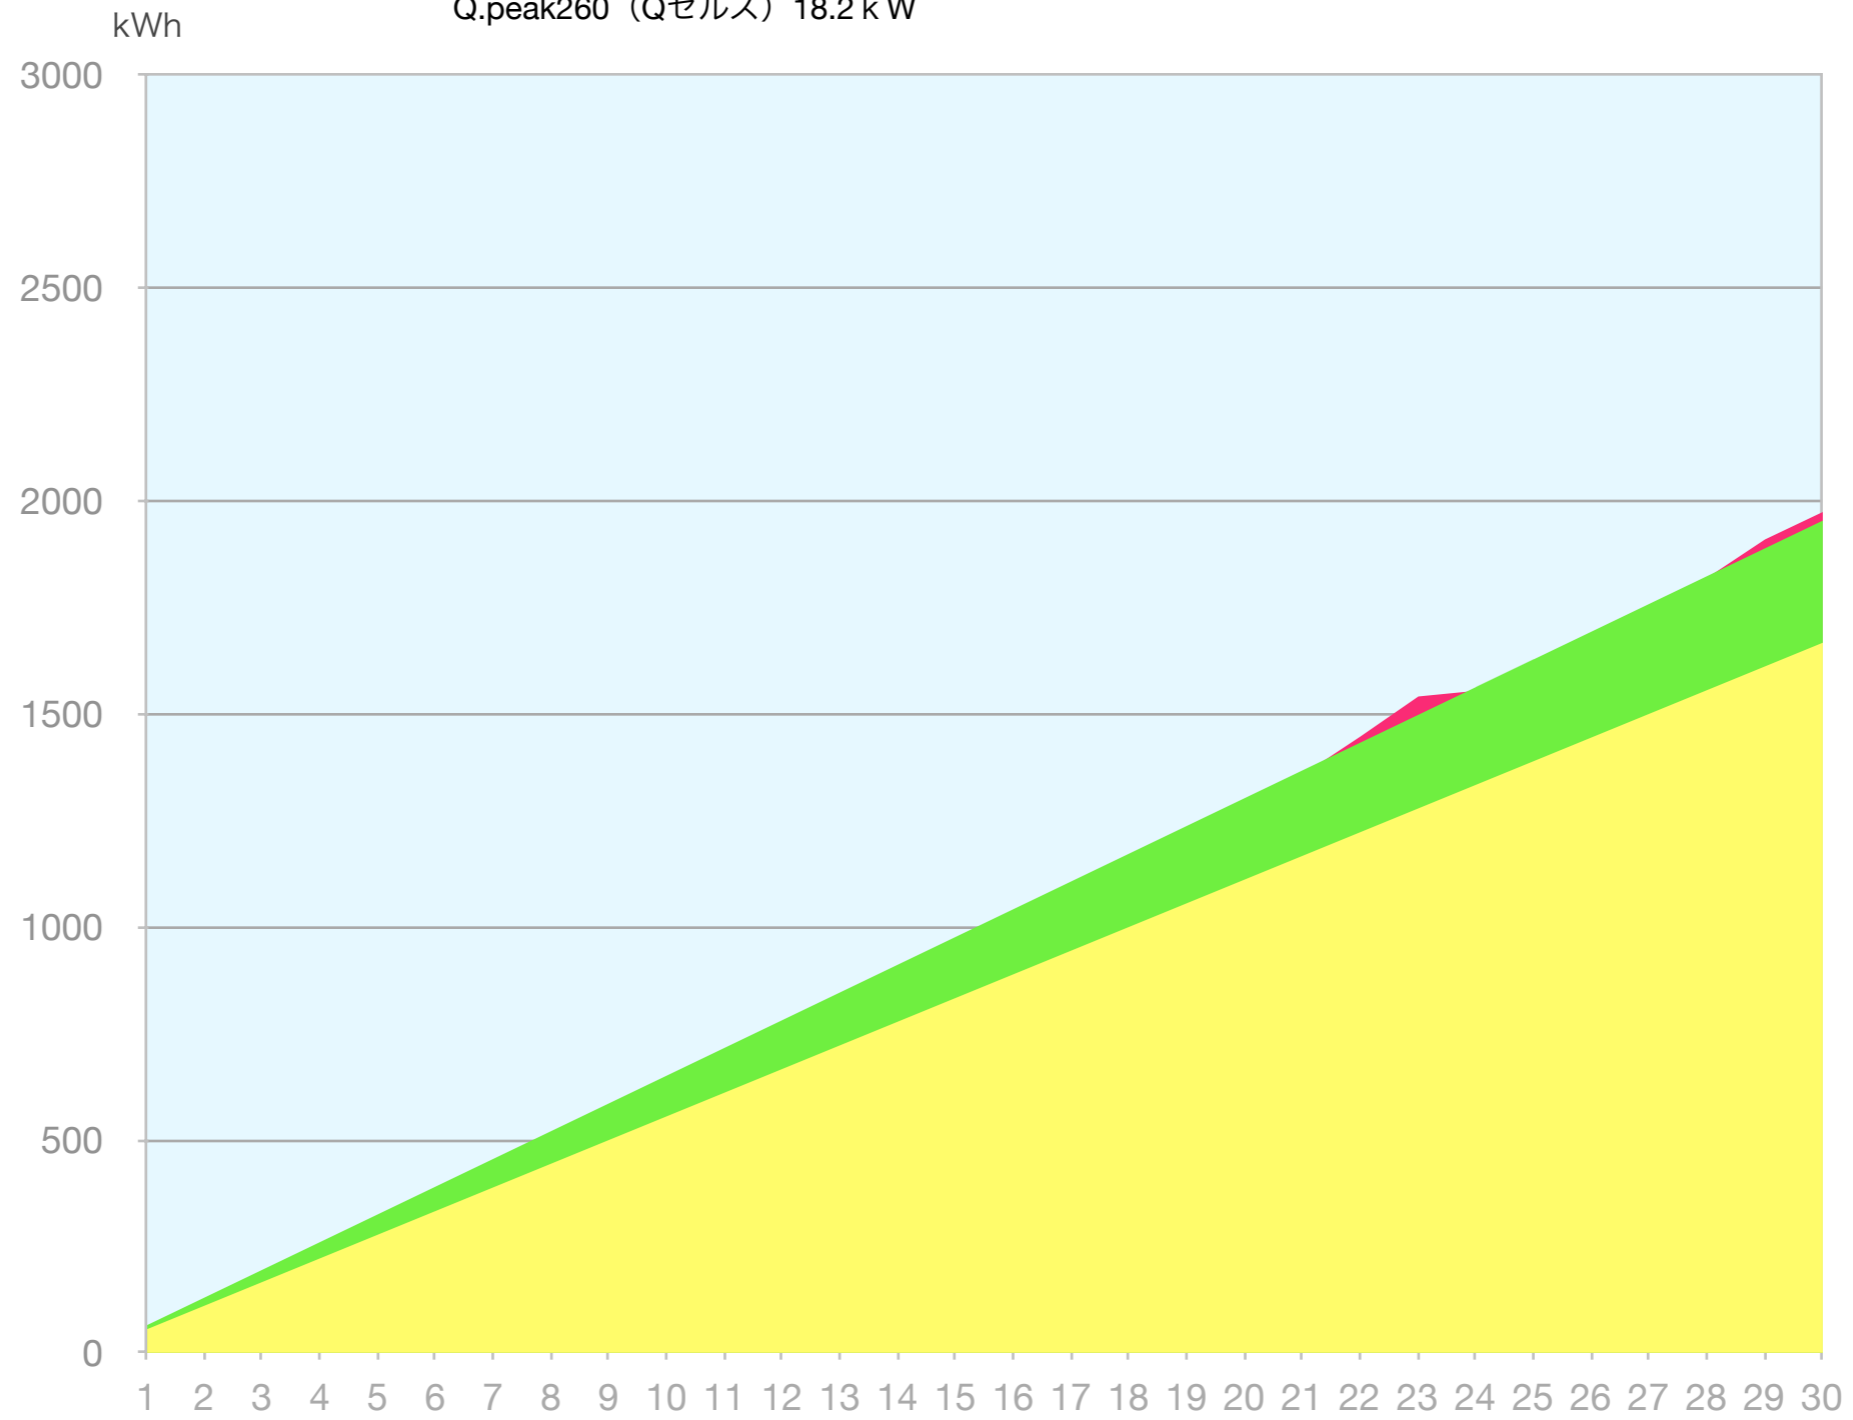

■ パルハウス研究予想値 ■ メーカー予想値 ■ 発電量 (kWh)

第1 実証実験棟 2015年9月分発電量

2015年9月1日～9月30日 建築場所：徳島県阿南市
 Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
9月実績値 ■	1974.7	-	57,582
メーカー予想値 ■	1954.50	1.03%	56,993
パルハウス研究予想値 ■	1667.70	18.41%	48,630

売電金額について

売買金額は29.16円/kWh (2015年度売買単価・平成27年7月1日～・消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、
 くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。