


第1 実証実験棟 2016年3月分発電量



2016年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

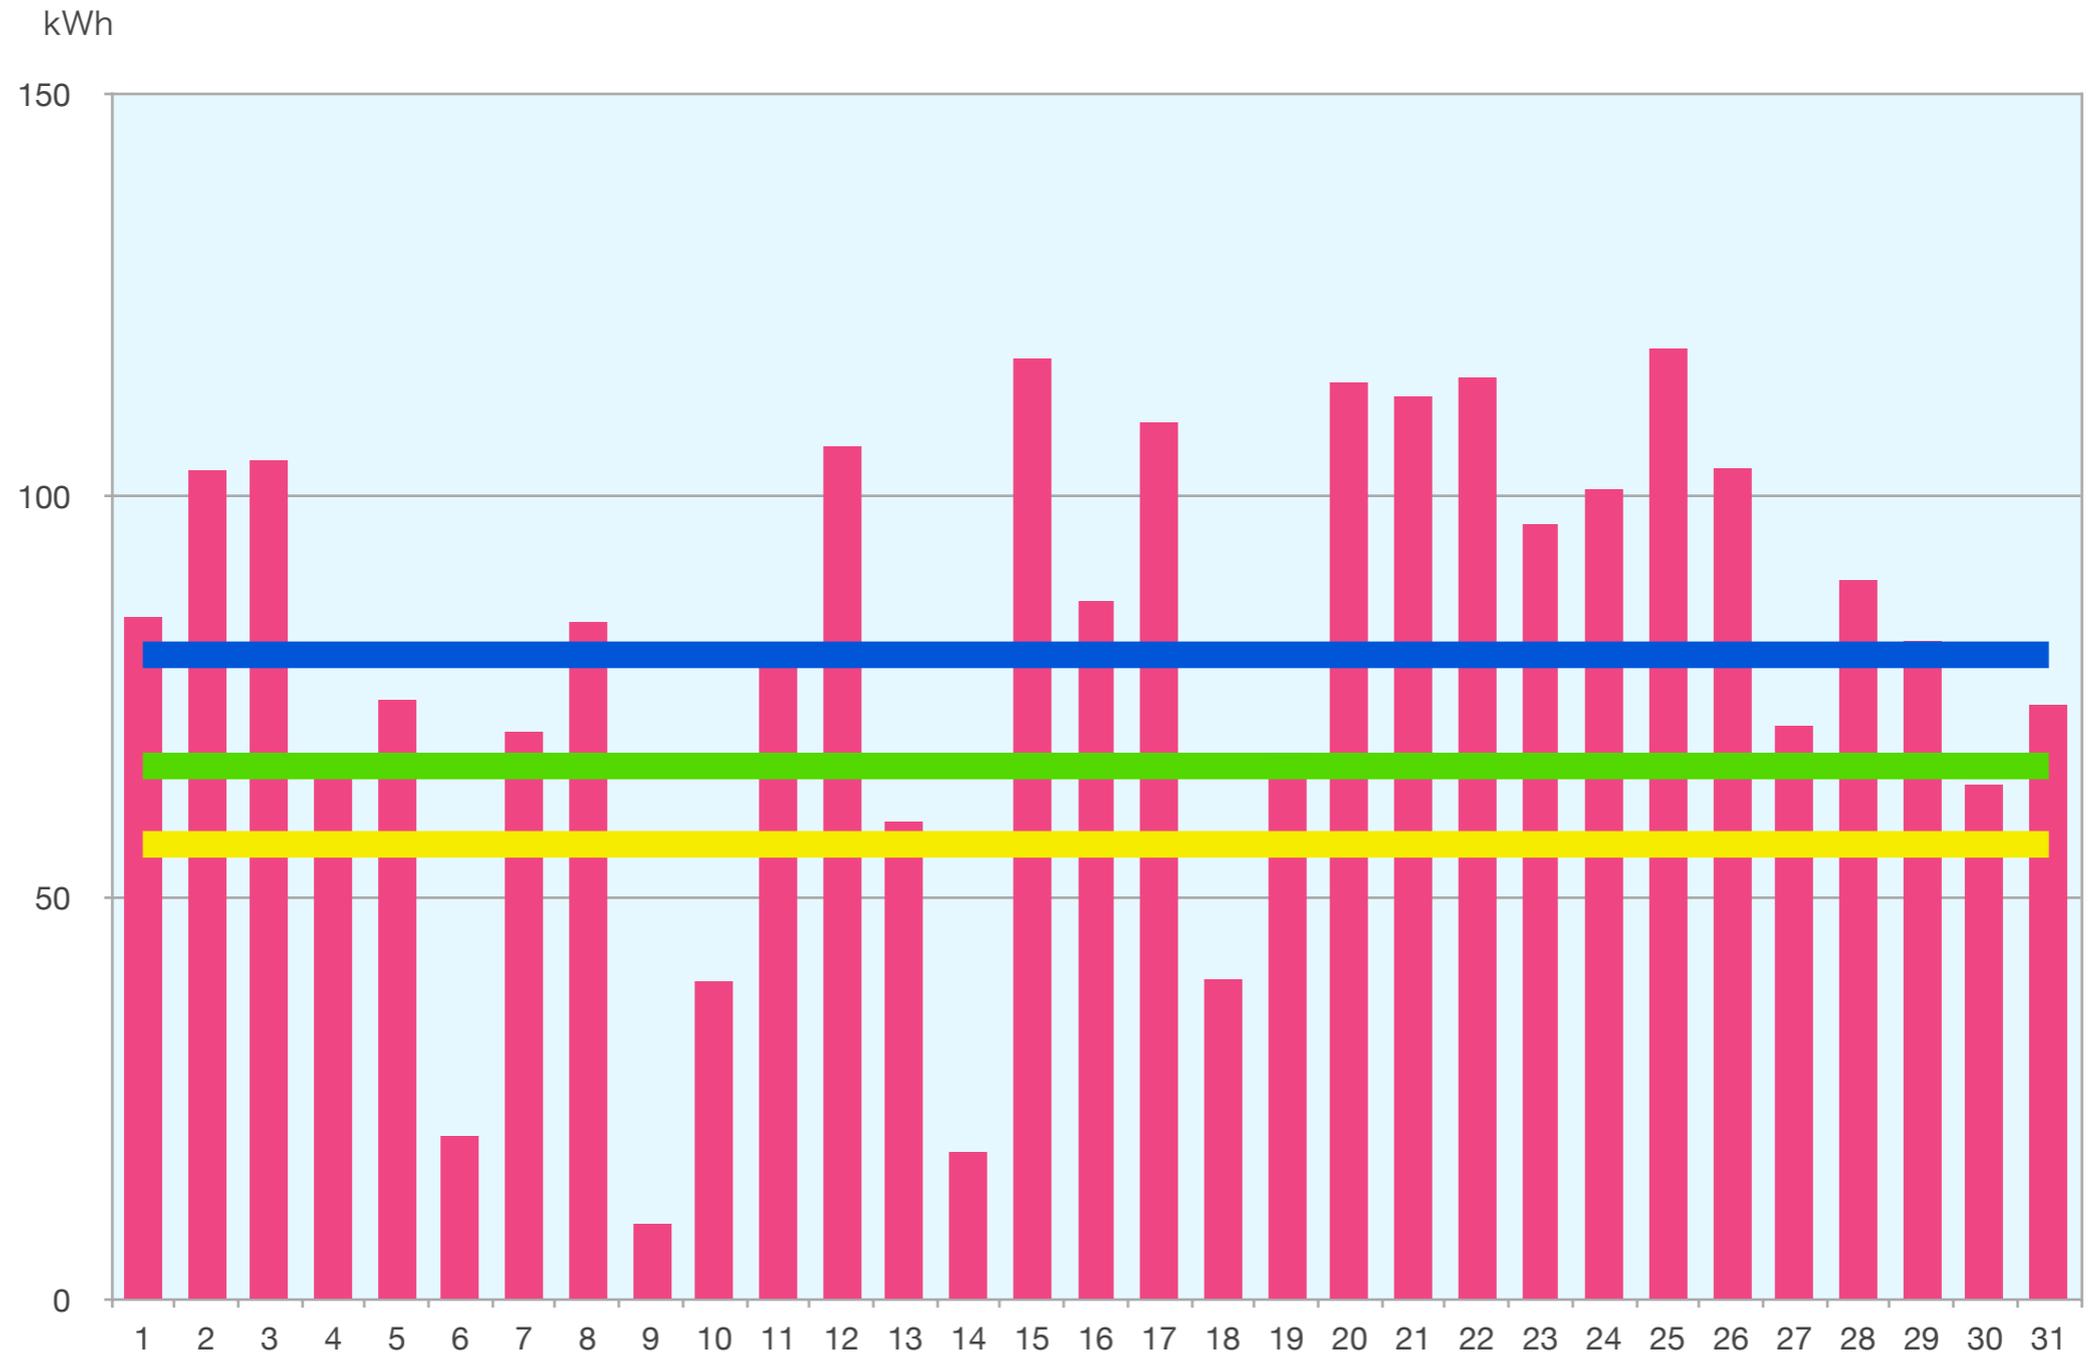


■ 発電量 (kWh) — 3月実績平均値 — メーカー予想値 — パルハウス研究予想値

実証実験棟 2016年3月発電量累計 実績値



2016年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

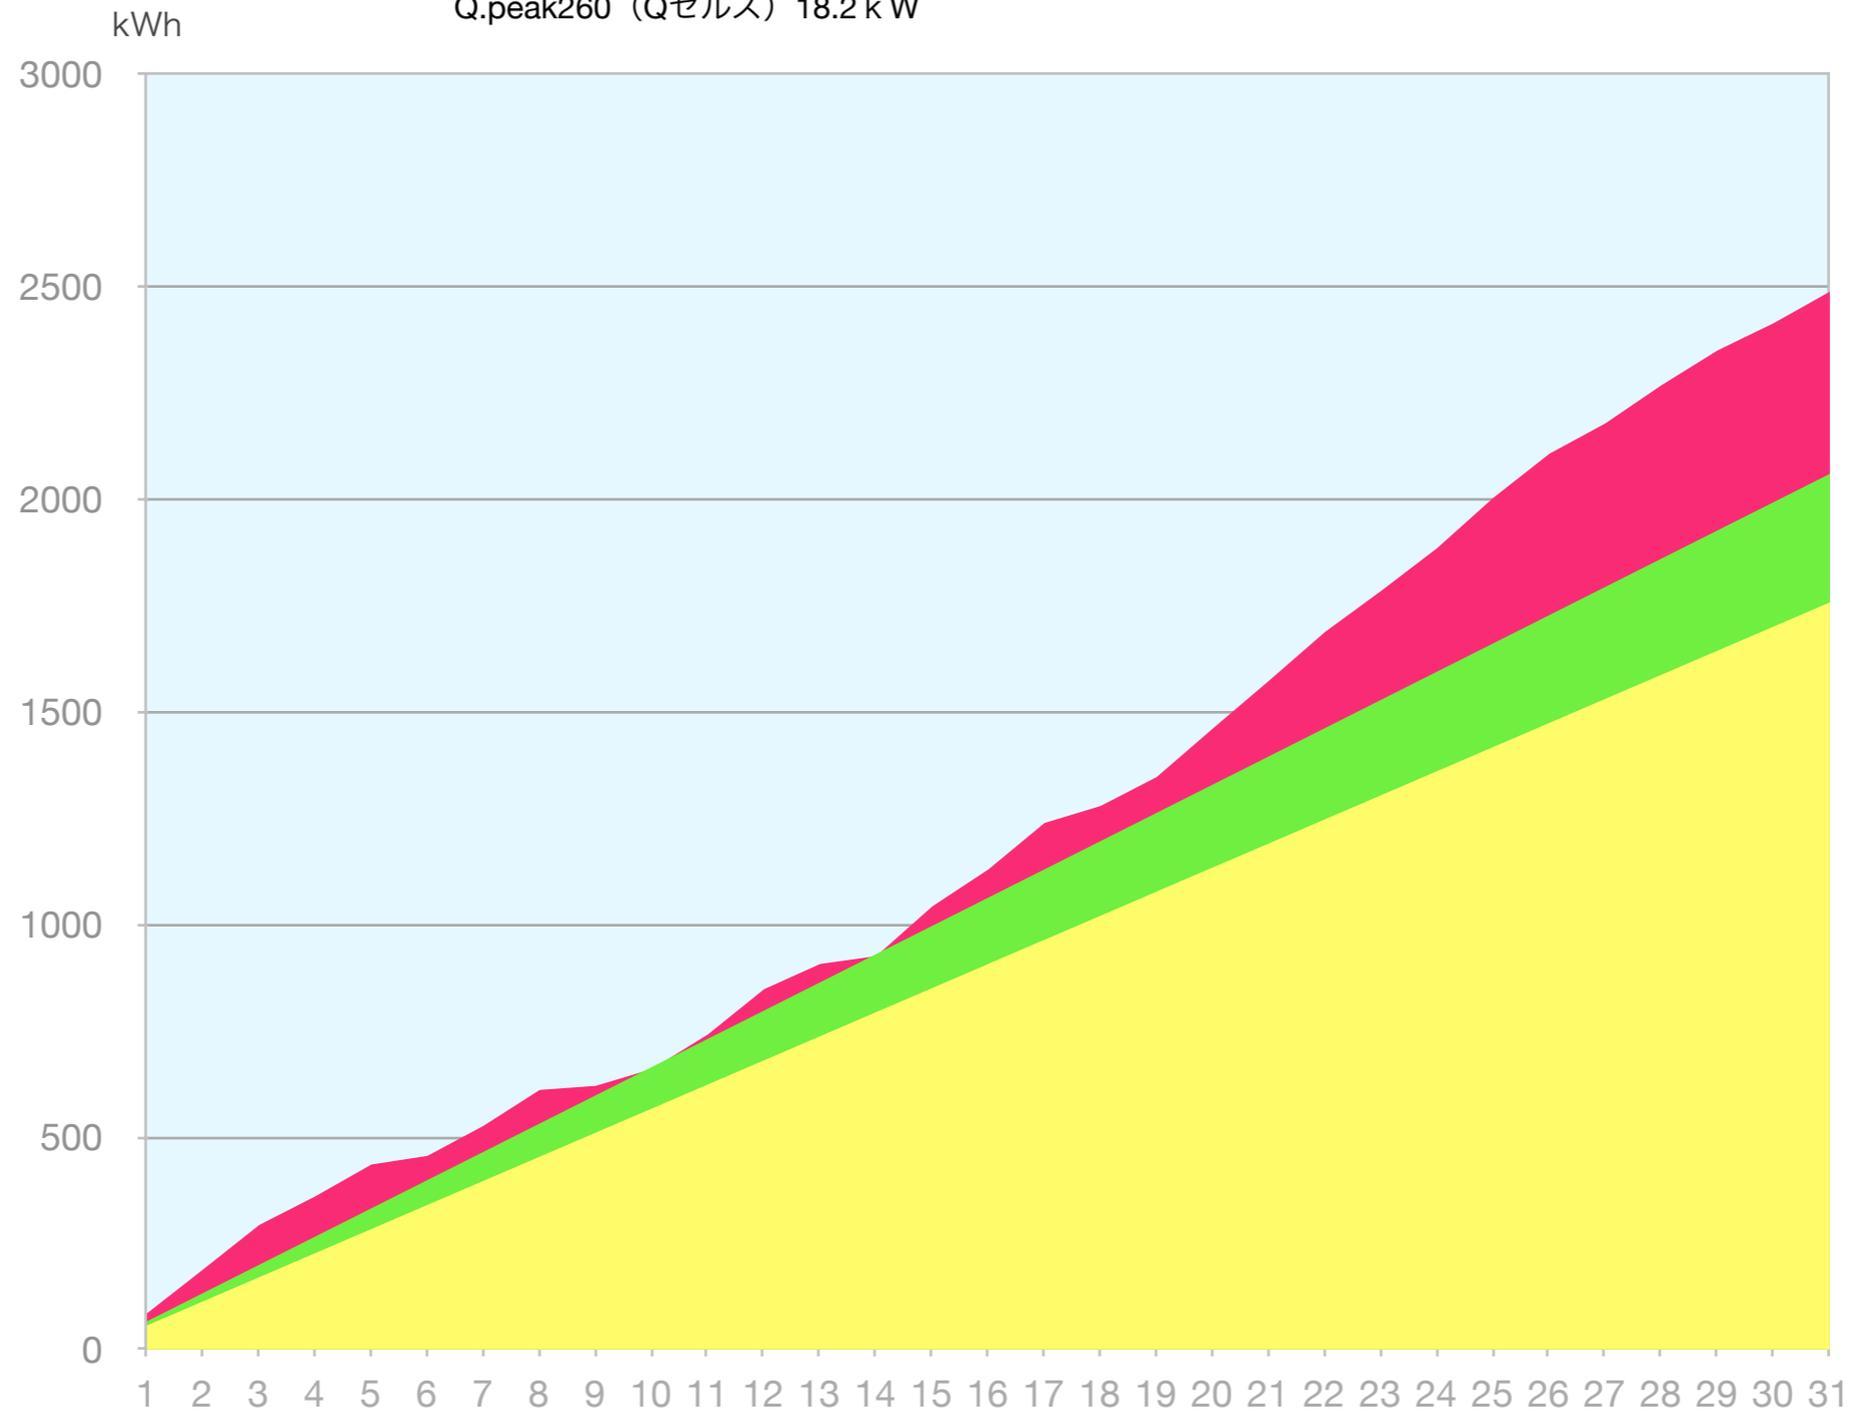

パルハウス研究予想値 メーカー予想値 発電量 (kWh)

第1 実証実験棟 2016年3月分発電量

2016年3月1日～3月31日 建築場所：徳島県阿南市
 Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
3月実績値 ■	2489.4	-	72,591
メーカー予想値 ■	2060.70	20.80%	60,090
パルハウス研究予想値 ■	1758.20	41.59%	51,269

売電金額について

売買金額は29.16円/kWh (2015年度売買単価・平成27年7月1日～・消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、
 くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。