


第1 実証実験棟 2016年8月分発電量

めぐみ  の家

2016年8月1日～8月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

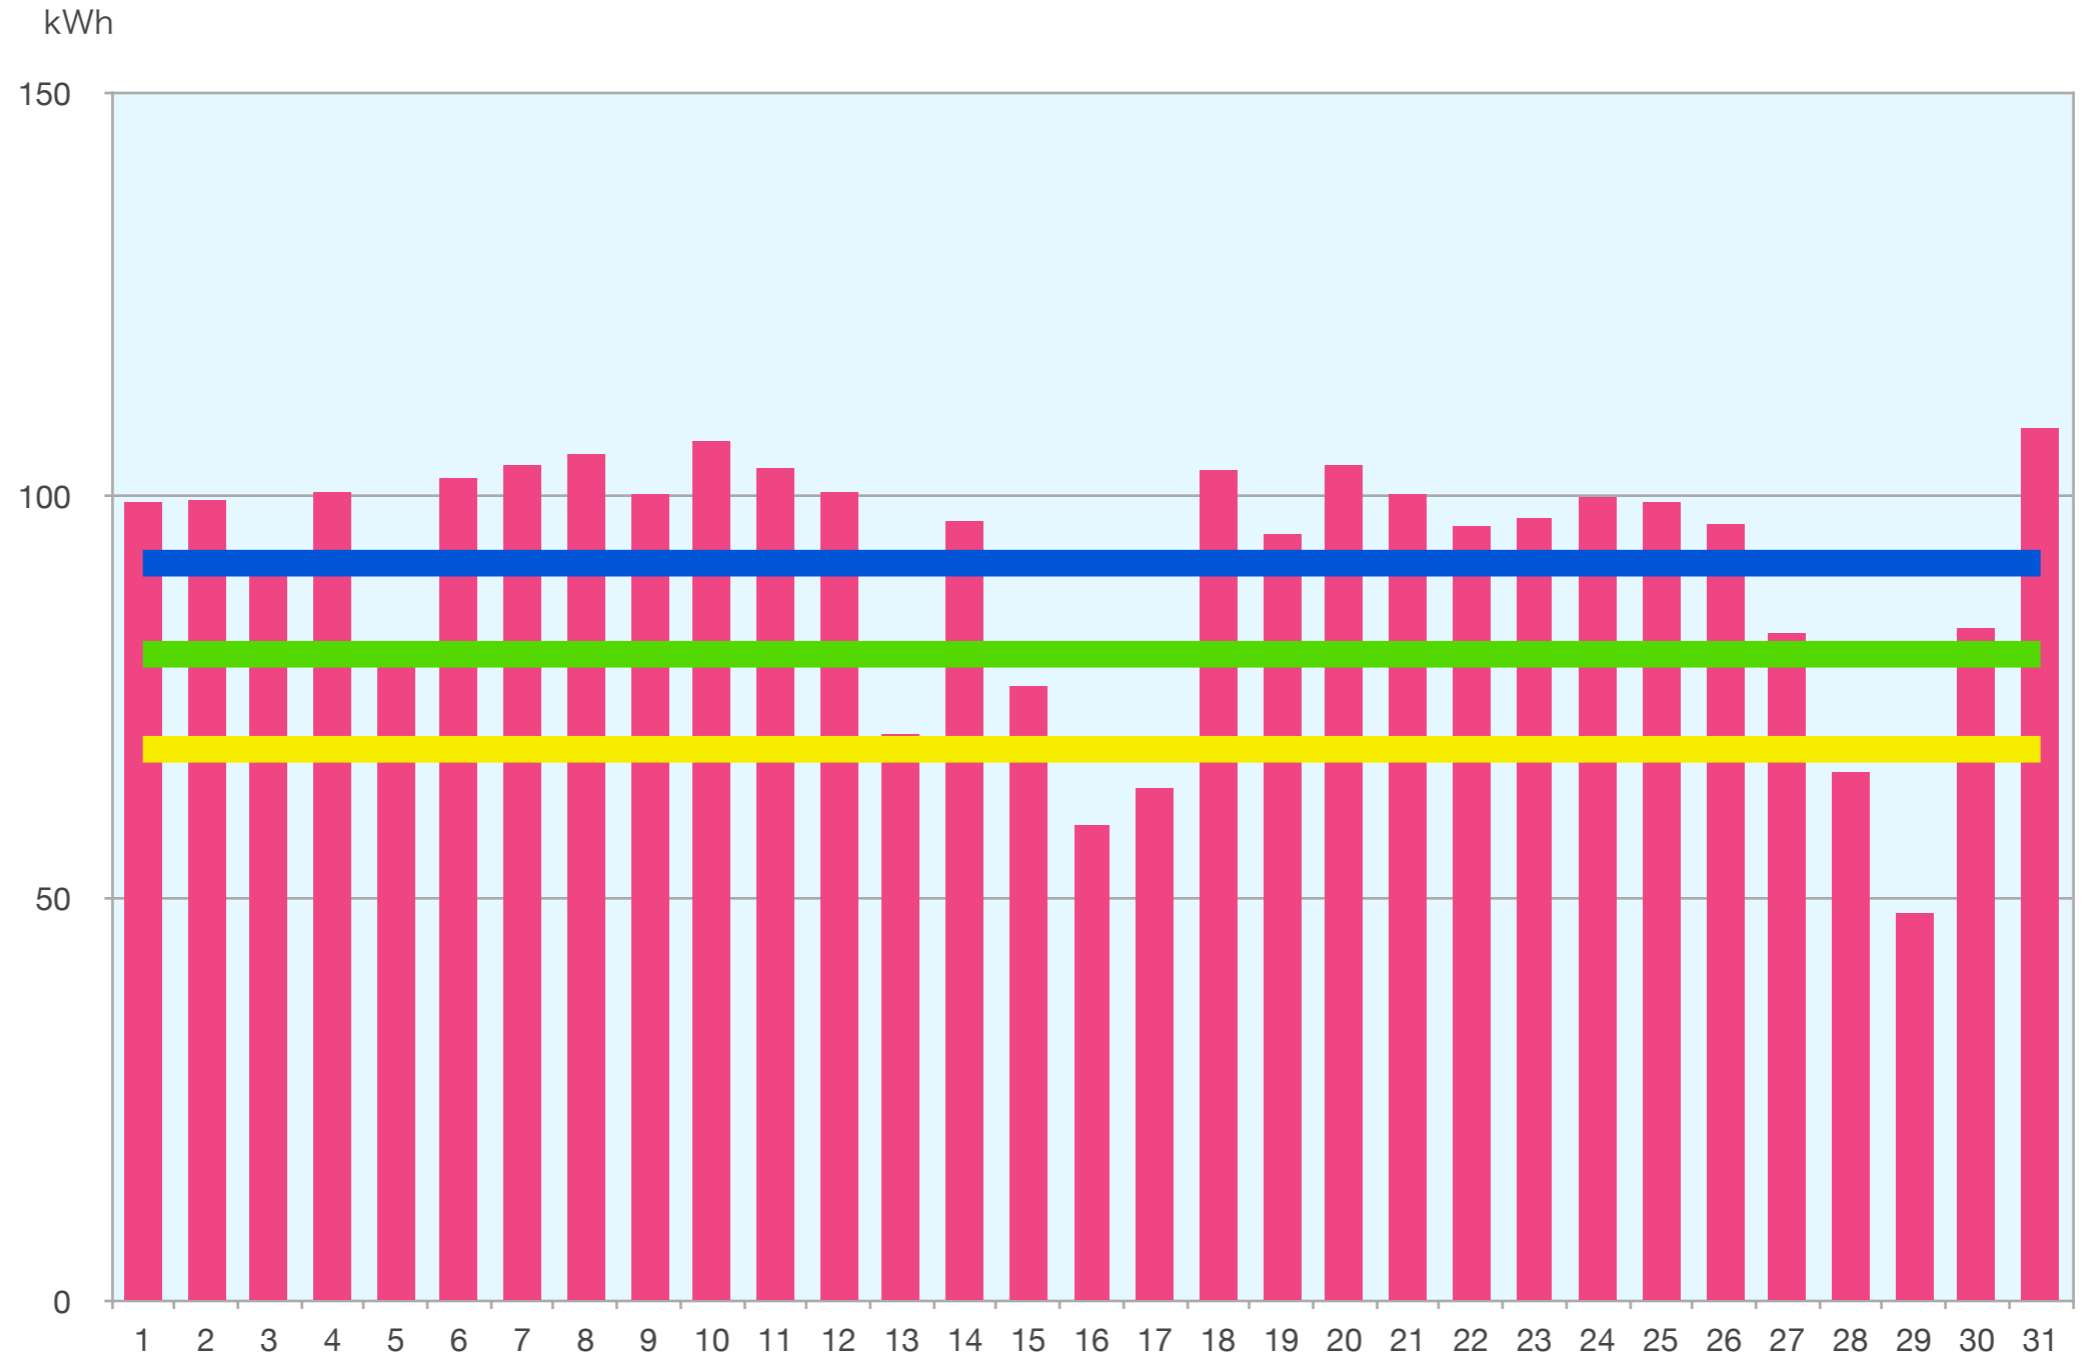

■ 発電量 (kWh) — 8月実績平均値 — メーカー予想値 — パルハウス研究予想値


実証実験棟 2016年8月発電量累計 実績値




2016年8月1日～8月31日

建築場所：徳島県阿南市

めぐみ  の家

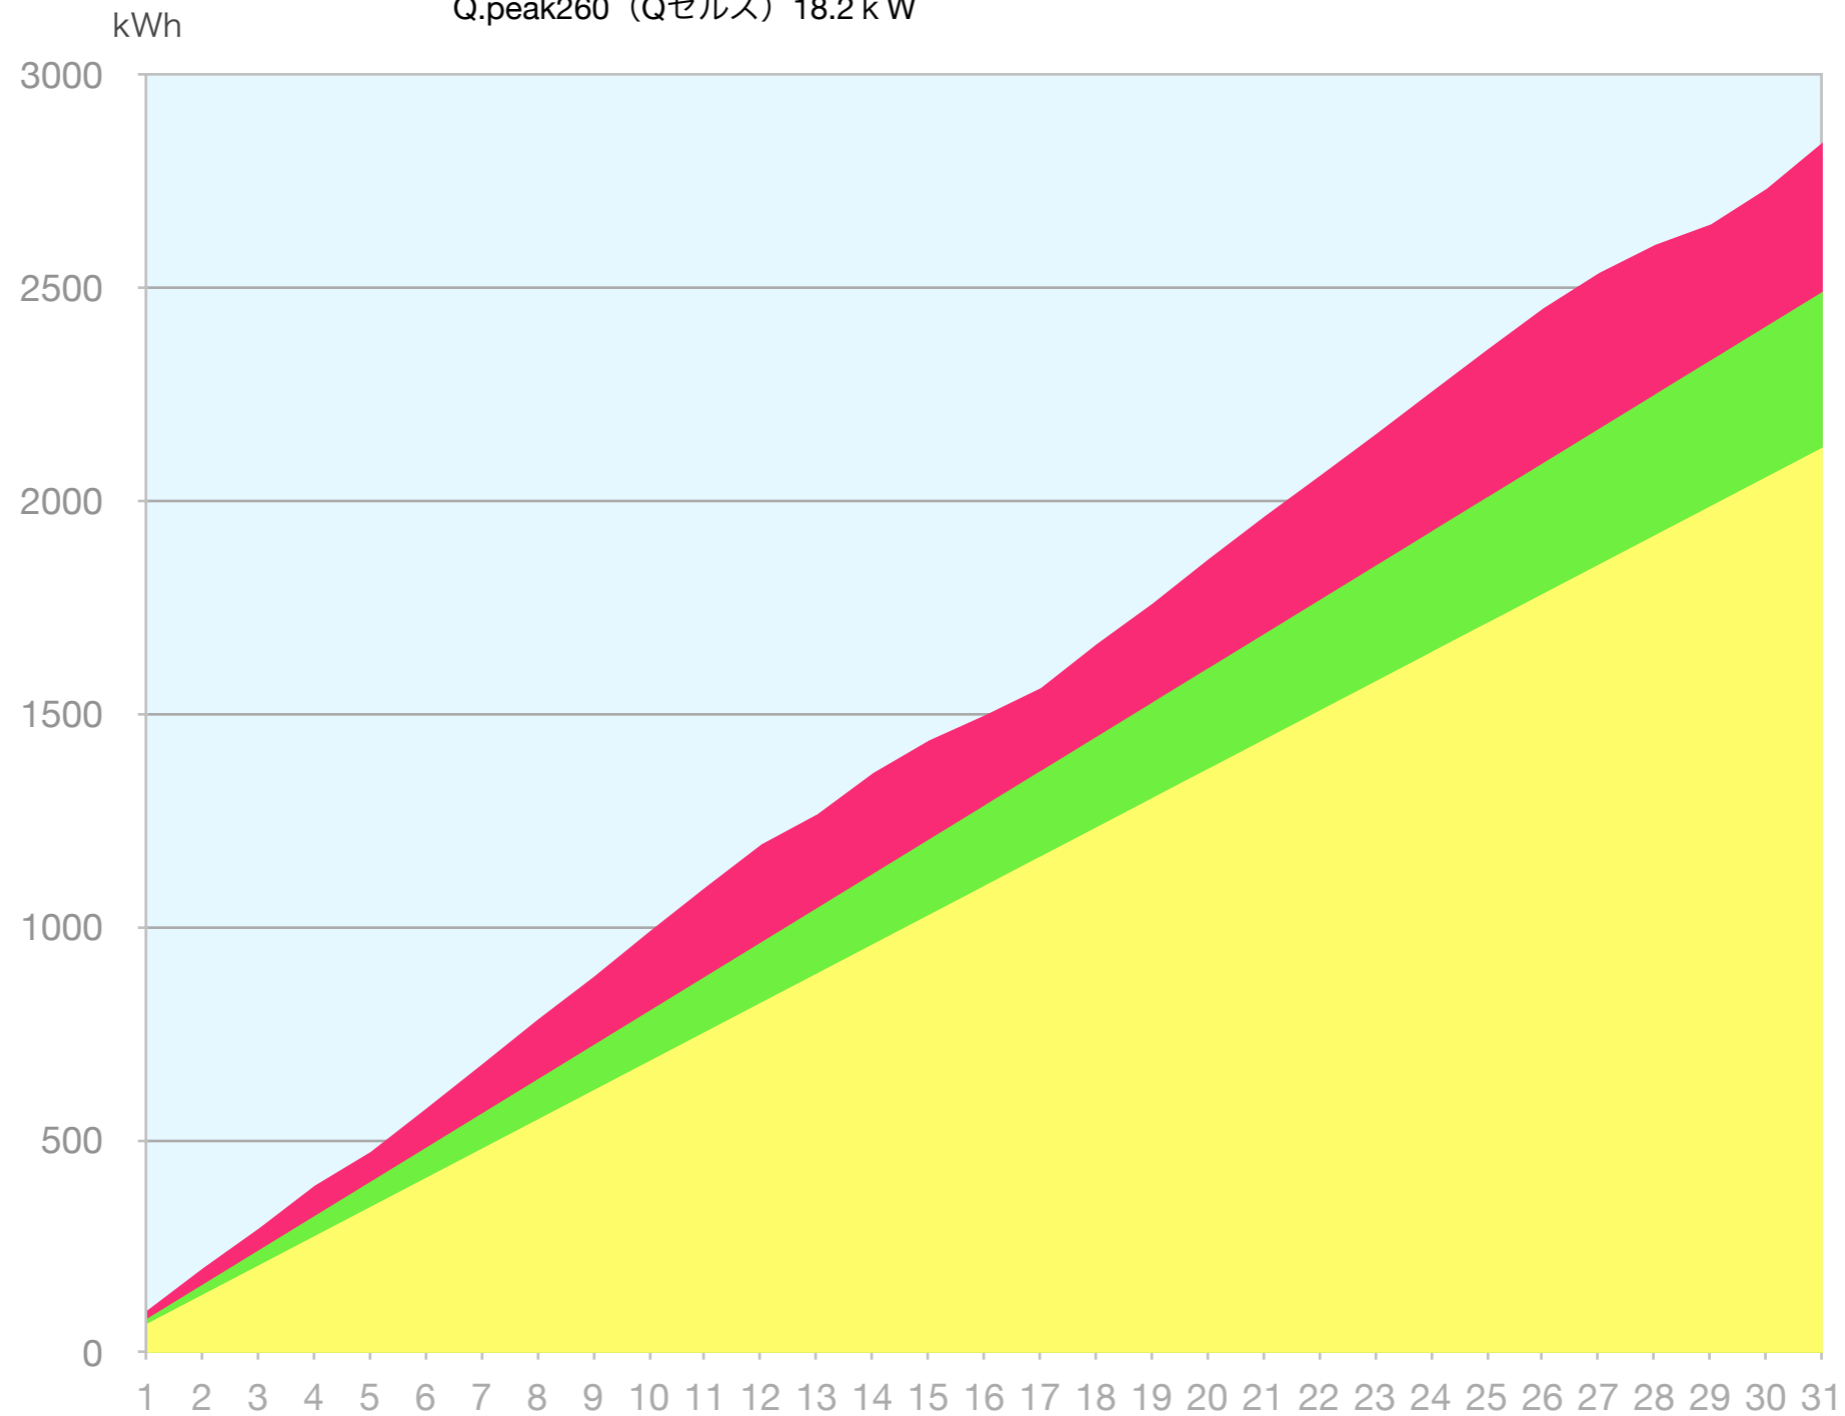Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW






 パルハウス研究予想値  メーカー予想値  発電量 (kWh)

第1 実証実験棟 2016年8月分発電量

2016年8月1日～8月31日 建築場所：徳島県阿南市

Q.peak260 (Qセルズ) 18.2 kW

名称	発電量 (kWh)	実績値と予想値の比較	売電金額
8月実績値 	2842.6	-	73,680
メーカー予想値 	2492.09	14.06%	64,595
パルハウス研究予想値 	2126.29	33.69%	55,113

売電金額について

売買金額は25.92円/kWh (2016年度売買単価・消費税込) で試算しました。建築年度により売買単価が変更されますので、

くわしくは経済産業省・資源エネルギー庁などにお問い合わせ下さい。